

Sicherheit

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

Safety Notice

The manufacturer is discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.

Leuchtmittelwechsel

Das LED-Modul kann von Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation und mit handelsüblichem Werkzeug gewechselt werden. Entfernen Sie hierfür die Sicherung aus dem Sicherungshalter (Nr. 4). Tauschen Sie das LED Modul aus und entfernen Sie die Sicherung (Nr. 6) wieder in den Sicherungshalter, verschließen Sie diese wieder. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Dichtung und verschließen Sie die Leuchte sorgfältig.

Luminaire Replacement

The LED module can be replaced by qualified personnel with appropriate professional qualifications and with standard tools. To do this, remove the fuse from the fuse holder (no. 4). Replace the LED module and remove the fuse (no. 6) back into the fuse holder and close it again. Replace the LED module and close it again. Make sure that the seal is correctly positioned and close the luminaire carefully.



WE-EF LEUCHTEN

Montage- und
Wartungshinweise für
Mastansatz-/Aufsatzleuchte

AFL130-ISP

Installation and
Maintenance Instructions for
Post Mounted (Side Entry)

Luminaires


AFL130-ISP

Mastleuchten

IP66, IK08

Post Mounted Luminaires

IP66, IK08

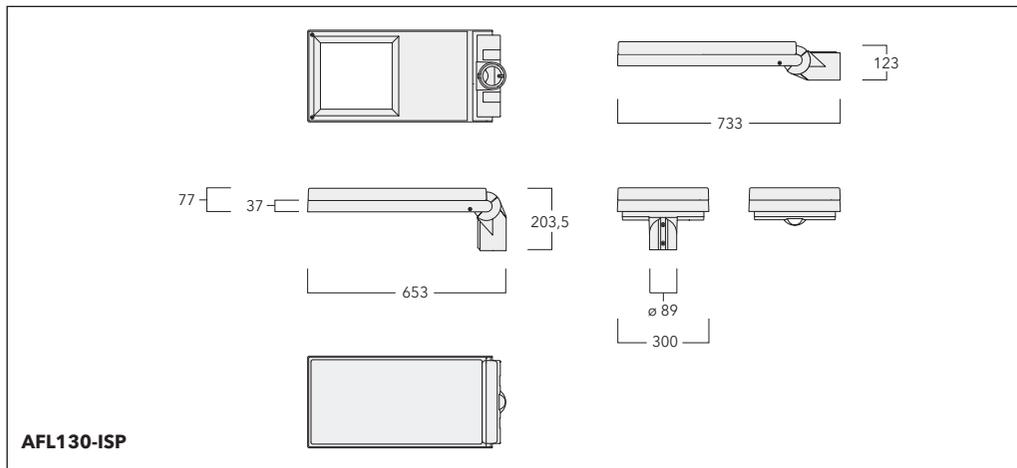

Leuchtmittel / Light source

AFL130-ISP24 LED 11W

* Nominalleistung, aktualisierte Daten siehe
www.we-ef.com

* Nominal power, for latest data refer to
www.we-ef.com

Schutzklasse / Class III, ta

Lichtpunkthöhe / Mounting height 3 - 8 m

Gewicht / Weight

AFL130-ISP max. 13,1 kg

Windangriffsfläche / Windage area

AFL130-ISP max. 0,191 m²

Montageart: horizontal, nach unten strahlend

Installation: horizontal, light output downwards

Benötigtes Werkzeug / Tools required

- Torx 10, 20, 30 & 45
- Innensechskantschlüssel / Allen key 5 mm

M8 Leuchtenbefestigung / 15 Nm
Luminaire attachment

M10 Mastbefestigung / Pole attachment10 Nm

Montage

Montage und Wartung des Produkts dürfen nur von Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation in Übereinstimmung mit den geltenden bautechnischen und/oder elektrischen Vorschriften durchgeführt werden.

Hinweis: Modifikationen an der Leuchte, die nicht durch den Originalhersteller erfolgen, führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung des Originalherstellers und zum vollständigen Übergang der Verpflichtungen daraus auf die modifizierende Person/Organisation. Ansprüche aufgrund von Mängeln, die direkt oder indirekt auf unsachgemäße Montage und/oder Anwendung zurückzuführen sind, sind ausgeschlossen.

Bei Ausfall von Komponenten, bei LED-Wechsel aufgrund ungewöhnlicher Umstände oder am Ende der Lebensdauer darf der Austausch nur von geschultem Fachpersonal mit entsprechender beruflicher Qualifikation ausgeführt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Hotline unter +49 5194 909 0 (Montag - Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr).

Wartung

Abgesehen von der äußerlichen Reinigung des Produkts ist keine besondere Wartung erforderlich. Keine Hochdruckreiniger verwenden.

WICHTIG: Zum Reinigen der Glasscheiben empfehlen wir Isopropanol 99% im Verhältnis 1:1 verdünnt mit destilliertem Wasser.

Für die Entsorgung der LEDs sind die zur Zeit gültigen Umweltgesetze zu beachten.

Installation

The product must be installed and maintained by a suitably qualified professional in compliance with latest building/construction and/or electrical regulations and relevant legislation.

Notice: If the luminaire is modified by anybody other than the original manufacturer, then the warranty will no longer be valid and shall become the full responsibility of the modifying person/organisation. Claims based on defects attributable to improper installation and/or application, and the consequences thereof, are excluded.

In case of component failure, LED replacement due to abnormal circumstances or at end of life, replacement must be carried out by a suitably qualified and trained professional.

In case of questions please contact our technical hotline: +49 5194 909 0 (from Monday - Friday from 08.00 until 16.00 hours).

Maintenance

Apart from cleaning the product's exterior surfaces, no special maintenance work is required. Do not use high-pressure cleaners.


IMPORTANT: To clean the glass panel, we recommend isopropanol 99% diluted 1:1 with distilled water.

Protect our environment: Discard used LEDs in compliance with the most recent environmental legislation.

Aufsatz- und Ansatzmontage

Aufsatzstück **M** kann wahlweise vertikal oder horizontal montiert werden. Um die Position zu wechseln, Schrauben **J** herausdrehen, Aufsatzstück um 180° drehen und in der gewünschten Position festschrauben.

Bei der vertikalen Montage kann das Aufsatzstück in 0° oder in 2,5° durch Lösen der Schrauben **J** eingestellt werden. Bei der horizontalen Montage kann das Aufsatzstück in 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5°, und 15° eingestellt werden.

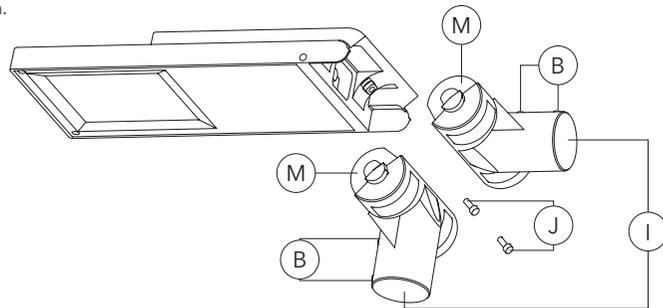

Post Top and Side entry


Attachment **M** can be mounted vertically or horizontally. To change position loosen fasteners **J**, rotate by 180° and refasten.

For vertical mounting, attachment can be set at 0° or 2.5° by loosening fasteners **J**. For horizontal mounting, attachment can be set at 0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°, 12.5°, and 15°.

Adapter (separat zu bestellen)

Durch die Verwendung des Adapters **K**, kann der Durchmesser von 76 mm auf 60 mm oder 42 mm reduziert werden.

Adapter **K** mit Schraube **L** im Aufsatzstück **M** befestigen. **Position siehe unten.** Bei der Verwendung des Adapters müssen die Gewindestifte **B** M10x10 gegen die beim Adapter beiliegenden Gewindestifte **B** M10x20 ausgetauscht werden.

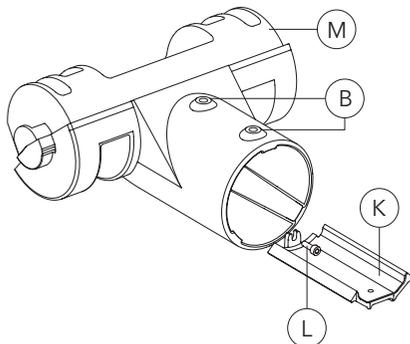


Adaptor (to be ordered separately)


Using adaptor **K**, diameter can be reduced from 76 mm to 60 mm or 42 mm.

Attach adaptor **K** with the fasteners **L** to **M**. **See below for position.** When using adaptor, the set screws **B** M10x10 must be replaced with the set screws **B** M10x20 supplied with the adaptor.

Befestigungsposition / Mounting Position
D = 60 mm

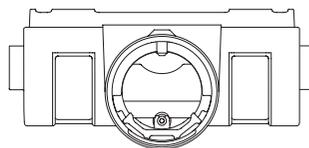


Befestigungsposition / Mounting Position
D = 42 mm

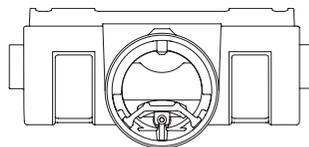

1) Die Leuchte am Ausleger **C** ansetzen und die Befestigungsschrauben **B** mit einem Anziehmoment von 10 Nm anziehen.

1) Attach luminaire to bracket **C** and tighten fasteners **B** with an approximate torque of 10 Nm.




Abb. 8
fig.8

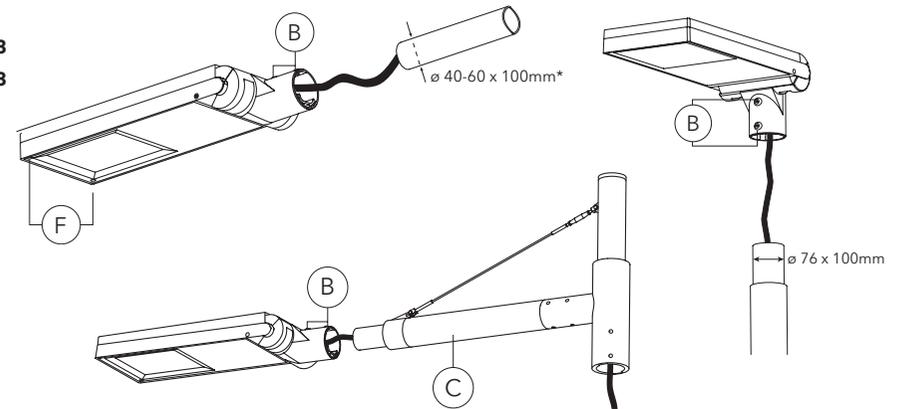

* ø 60 x 100 Adapter **K** erforderlich. / ø 60 x 100 adaptor **K** is required.

2) Die 2 Schrauben **A** lösen und die Abdeckung **B** herunter klappen.


2) Loosen the 2 fasteners **A** and then fold down the cover **B**.

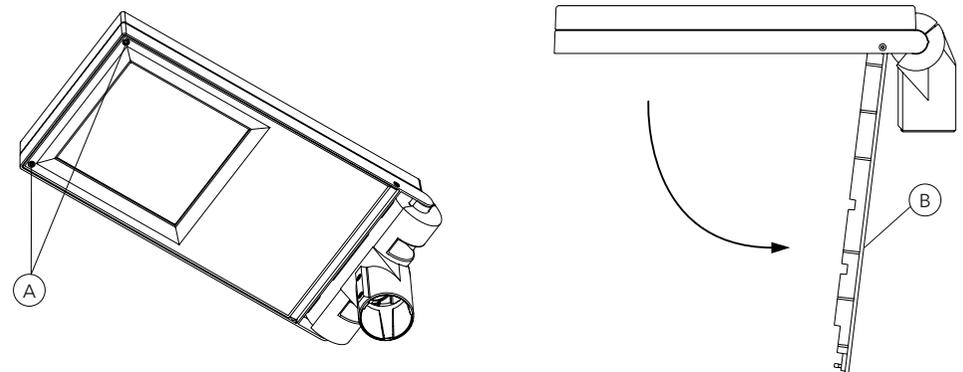

Die photometrischen Daten wurden bei 2,5° Neigung ermittelt. /
The photometric data was measured at an incline of 2.5°.


3) Öffnen Sie den Sicherungshalter **C**.

3) Open the fuse holder **C**.

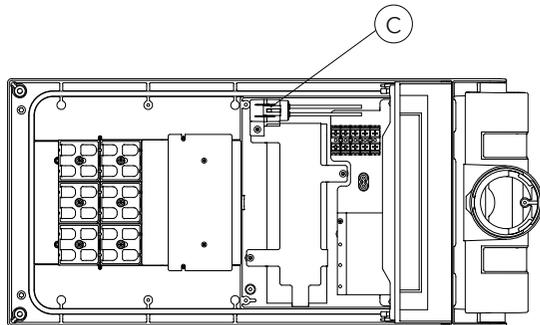


4) Sicherungshalter **C** öffnen.

4) Fuse holder **C** open.

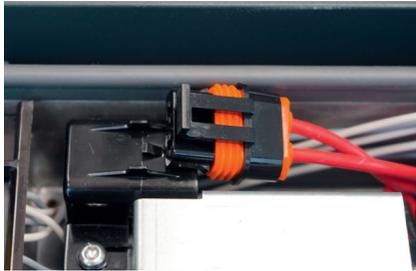



5) Schneiden Sie den Kragen **D** ab und nehmen Sie die Sicherung **E** aus dem Plastikbeutel.

5) Cut the collar **D** and remove the fuse **E** from the plastic bag.

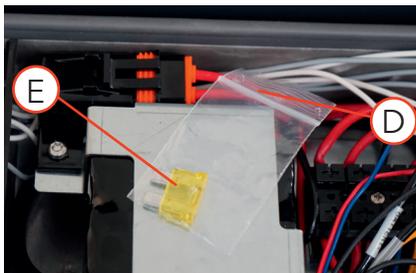



6) Die Sicherung **E** in den Sicherungshalter **C** stecken.

6) Plug the fuse **E** inside the fuse holder **C**.

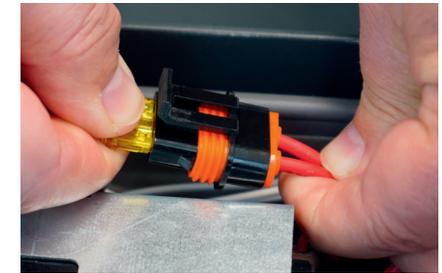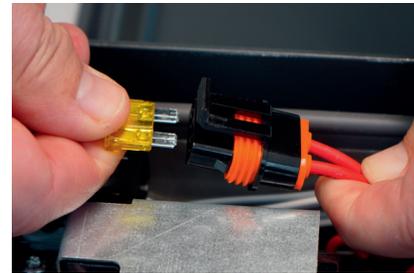

7) Sicherungshalter **C** schließen.

7) Close the fuse holder **C**.

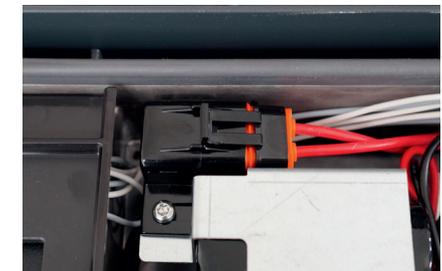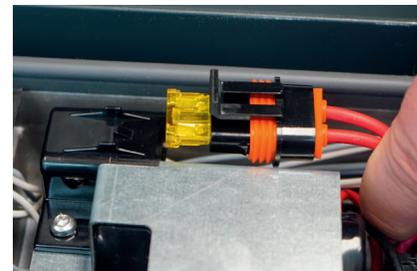

8) Abdeckung **B** schließen und die Schrauben **A** anziehen.

8) Close cover **B**, then close shutter **A**.

